

Dichiarazione di prestazione

n. DoP005-1601



DOPPIA PARETE INOX ISOLATO ARIA

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: sistema camino doppia parete con intercapedine d'aria - UNI EN 1856-1:2009																	
2	Identificazione del prodotto da costruzione: Metaloterm UE inox-inox, Metaloterm CRM/UE inox-inox Colore Rame Martellato, Metaloterm R/UE inox-inox Ramato, Metaloterm N/UE inox-inox Colore Nero Opaco Designazioni: 1,2 sistema camino installato con guarnizione, 3 sistema camino installato senza guarnizione																	
	1	T200	P1	W	V2	L50	O40	O	25	2	T250	N1	W	V2	L50	O40	O	25
	3	T400	N1	D	V3	L50	O40	G	130									

3 **Uso previsto del prodotto da costruzione:** sistema idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori di calore funzionanti con combustibile gassoso, liquido e pellet (T dei fumi < 400 °C) adatto all'installazione esterna o interna.


4 **Fabbricante:** G.B.D. Spa Via Monte Rosa, 23 22079 Villa Guardia (CO) I Tel.: 031.563736 Fax: 031.563505 www.gbd.it info@gbd.it

5 **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** sistema 2+

6 **Ente notificato:** l'organismo notificato Kiwa Cermet Italia Spa, con numero di identificazione 0476, ha effettuato l'attività di ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema di valutazione 2+ della norma armonizzata UNI EN 1856-1:2009, ed ha rilasciato un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0476-CPR-7697 **CE**

7 Prestazione dichiarata	
Caratteristiche essenziali	Prestazione secondo specifica tecnica armonizzata UNI EN 1856-1:2009
Prestazione termica in normali condizioni di funzionamento	Designazione 1 T200 Funzionamento con una temperatura nominale dei fumi minore di 200 °C
	Designazione 2 T250 Funzionamento con una temperatura nominale dei fumi minore di 250 °C
	Designazione 3 T400 Funzionamento con una temperatura nominale dei fumi minore di 400 °C
Tenuta ai gas e portata di dispersione	Designazione 1 P1 Funzionamento con pressione negativa e positiva fino a 200 Pa - perdita ammessa minore di 0,006 l/sm ²
	Designazione 2-3 N1 Funzionamento con pressione negativa fino a 40 Pa - perdita ammessa minore di 2,0 l/sm ²
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua e alla penetrazione di condensa	Designazione 1-2 W Funzionamento con fumi secchi e umidi
	Designazione 3 D Funzionamento con fumi secchi
Resistenza alla corrosione	Designazione 1-2 V2 Funzionamento con Gas-GPL-Gasolio-Pellet
	Designazione 3 V3
Resistenza al fuoco di fuliggine	Designazione 1-2 O Non resistente al fuoco di fuliggine
	Designazione 3 G Resistente al fuoco di fuliggine - Shock termico a 1000 °C
Resistenza al fuoco e distanza da materiale combustibile	Diametro 80 100 130 150 180 200 250
	Designazione 1* T200-O25 25=25 mm
	Designazione 2* T250-O25
	Designazione 3* T400-G130 130=130 mm
*Sistema camino testato con ventilazione su tutta la lunghezza e solette aperte	
Resistenza termica	Designazione 1 m ² K/W 0,14 0,15
Resistenza al gelo-disgelo	Designazione 1÷3 Soddisfatto secondo UNI EN 1856-1
Resistenza al flusso	Designazione 1÷3 Elementi Valore medio di rugosità 1 mm
	Raccordi Secondo UNI EN 13384-1
	Terminali
Resistenza a compressione	Designazione 1÷3 Elementi Consultare le istruzioni e informazioni sulla sicurezza
	Raccordi
Componenti soggetti al carico del vento	Designazione 1÷3
Resistenza a trazione	Designazione 1÷3 Nessuna prestazione determinata
Installazione non verticale	Designazione 1÷3 Consultare le istruzioni e informazioni sulla sicurezza

8 **Dichiarazione emessa secondo il Regolamento prodotti da costruzione 305/2011:** la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Dott. Carlo Bellieni - Amministratore Unico  Villa Guardia, 01/01/2016



Ulteriori designazioni disponibili:
 UNI EN 1856-1:2009 T200-H1-W-V2-L50040-O25, T400-N1-W-V2-L50040-O130
 UNI EN 1856-2:2009 T200-P1-W-V2-L50040-O50, T200-H1-W-V2-L50040-O50, T400-N1-W-V2-L50040-O200, T400-N1-D-V3-L50040-G200

Informazioni prodotto

Specifica del materiale

Diametro nominale	Interno in mm	80	100	130	150	180	200	250
	Esterno in mm	95	115	145	165	195	215	265
Parete interna	Spessore (040)	0,4 mm						
	Qualità (50)	Acciaio inox AISI 316L/Ti (1.4404)						
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone UNI EN 14241-1							
Coibentazione	Materiale	Intercapedine di aria statica						
	Spessore	7,5 mm						
Parete esterna	Spessore	0,4 mm						
	Qualità	Acciaio inox AISI 304 (1.4301) con finitura 2B antiriflesso o finiture						
Peso per metro lineare ca.	Kg/m	1,6	2,4	2,6	3,5	3,9	4,2	4,9
Sostanze pericolose	nessuna							

Informazioni generali

Garanzia sul prodotto	Base UE 10 anni
Installazione della placca camino	Sul camino, sul rivestimento, sull'involucro o nelle immediate vicinanze in posizione visibile e accessibile.
Stoccaggio	Stoccare in ambienti asciutti e protetti dagli agenti atmosferici al fine di non danneggiare l'imballo. Per evitare fenomeni di corrosione, gli elementi e accessori in acciaio inox non devono essere stoccati a contatto o nelle vicinanze di metalli ferrosi.

Certificazioni

VKF AEAI	Certificato svizzero di omologazione antincendio
----------	--

Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Requisiti di utilizzo


Campi di applicazione	Realizzazione di sistemi camino per caldaie ad aria soffiata, atmosferiche, pressurizzate e a condensazione, per apparecchi di tipo "B" e "C" anche a condensazione, apparecchi a condensazione alimentati a gasolio, stufe a pellet, cappe da cucina domestiche e industriali e condotti di ventilazione. Altri campi di applicazione devono essere concordati con la G.B.D. Spa, diversamente decade la garanzia.	
Combustibili ammessi	T200	Gas-GPL-Gasolio-Pellet
	T250	Gas
	T450	Gas-GPL-Gasolio-Pellet
Ubicazione	Interna	Si
	esterna	Si - resistente alla penetrazione di acqua piovana
Installazione non verticale	Nella realizzazione dei tratti suborizzontali ascendenti, rispettare la pendenza minima di 3°	
Contatto accidentale con l'uomo	Con utilizzo del sistema camino a T250 e T400 protezione in aree pubbliche	
Modalità di impiego	In località marine o in ambienti industriali consigliamo l'utilizzo di sistemi camino con finitura Colore Rame Martellato per evitare che i depositi di cloruri o composti solforosi presenti nell'aria possano dar luogo a corrosione localizzata sull'acciaio inox.	
Limiti di impiego	Si sconsiglia l'utilizzo di sistemi camino in acciaio in presenza di vapori aloigeni o clorati come nelle lavanderie, tintorie, pelliccerie, tipografie e saloni di cosmesi. Evitare di installare a contatto o nelle vicinanze di metalli ferrosi. Non utilizzare il sistema camino a servizio di stufe e caminetti a legna.	
Avvertenze	Per l'uso con combustibili solidi consigliamo di eseguire con periodicità, a seconda del tipo di pellet utilizzato, la pulizia degli incombusti che si depositano sulla parete interna del sistema camino al fine di evitare incendi della stessa che potrebbero danneggiarlo irrimediabilmente. Per il rispetto delle distanze da materiale combustibile il sistema camino deve essere ventilato su tutta la lunghezza. Per la manipolazione del sistema camino utilizzare sempre adeguati dispositivi di protezione individuali.	
Divieti	Non è consentito tagliare, rivettare, forare e annegare nel cemento gli elementi che compongono il sistema camino.	

Manutenzione

La manutenzione del sistema camino è fondamentale per mantenere inalterate nel tempo le condizioni progettuali e le caratteristiche di funzionamento ai valori prescritti. Sarà quindi necessario istituire una manutenzione programmata, effettuata da tecnici qualificati, secondo una periodicità determinata sia con gli utenti che con la figura responsabile, in osservanza delle specifiche leggi/norme/regolamentazioni vigenti. Fatte salve diverse disposizioni normative, si consiglia la seguente periodicità: combustibili gassosi 1/anno; combustibili liquidi 1/6 mesi; combustibile pellet a seconda delle specifiche del combustibile. La pulizia del sistema camino dovrà avvenire con adeguate attrezzature (non usare strumenti in acciaio nero), nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Nell'ambito dell'ordinaria manutenzione, se necessario, è sufficiente pulire la parete interna del sistema del sistema camino mediante una spugna o spazzola di plastica morbida sostenuta e applicata da un aspo. Per tale operazione, alla base deve essere installata una camera di raccolta con uno sportello metallico di chiusura a tenuta. Aprendo lo sportello di ispezione è possibile accedere all'interno del sistema di scarico dei prodotti della combustione per effettuare la pratica manutentiva. L'accesso alla sommità è possibile tramite la rimozione della cappa parapioggia o direttamente attraverso l'eventuale terminale tronco smussato. Lo scarico degli eventuali condensati o acqua piovana deve essere sempre opportunamente smaltito mediante il collegamento dello scarico condensa di base ad uno scarico. Si raccomanda nell'ambito della manutenzione, di verificare il libero deflusso dei condensati (ad esempio versando dell'acqua direttamente tramite l'apertura di base e verificando il suo naturale smaltimento).


Istruzioni di installazione

- 1 Installare gli elementi del sistema camino secondo il verso dei fumi seguendo la freccia indicata sugli stessi. Il verso dei fumi è da considerare sempre dal profilo basso al profilo alto della parete esterna.
- 2 Giuntare gli elementi avendo cura di non danneggiare la guarnizione inserita nel bicchiere femmina. Per facilitare l'innesto degli elementi lubrificare esternamente il bicchiere maschio della parete interna con articolo SCIV. Installare gli elementi con la saldatura rivolta verso la parete. Con utilizzo a T200 e T250 non rimuovere la guarnizione, con T400 rimuoverla. Prestazione dichiarata secondo UNI EN 1856-1".
- 3 Montare e serrare le fasce di sicurezza a compressione meccanica ad ogni congiunzione con vite di serraggio rivolta verso la parete. Assicurarsi che la nervatura sia inserita perfettamente nella nervatura dell'elemento inferiore per garantire la tenuta del sistema.
- 4 Rispettare i criteri di posizionamento degli elementi statici come riportato nella sezione "Carico statico e installazione non verticale".
- 5 Rispettare tassativamente le distanze da qualsiasi materiale combustibile come riportato al punto "Prestazione dichiarata secondo UNI EN 1856-1".

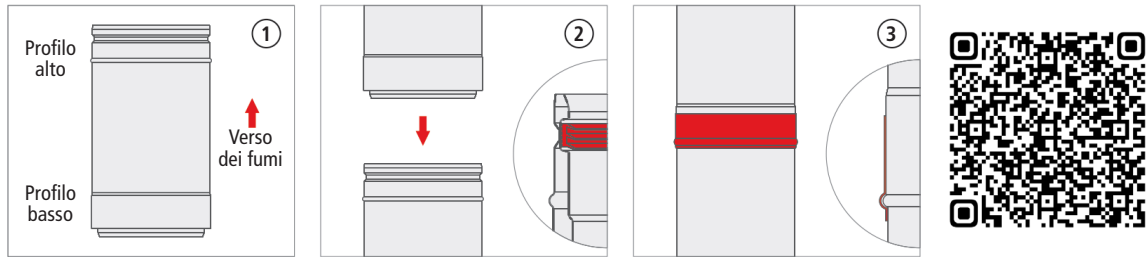


Carico statico: resistenza a compressione e installazione non verticale


Diametro		80	100	130	150	180	200	250	Tipologia di altezza-distanza (misure in tabella espresse in metri)
A	con T 87°	30	25	25	20	20	20	15	Altezza massima consentita sopra l'elemento a T, modulo di ispezione e supporto di base
	con UEMB	2	2	2	2	2	2	2	Distanza massima tra gli staffaggi a parete
C	con UECP	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	D	con UEMB	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
con UECP		1	1	1	1	1	1	1	
L	con UEMB	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Distanza massima tra le staffe o collari a parete con sistema camino con spostamento o con installazione non verticale
	con UECP	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

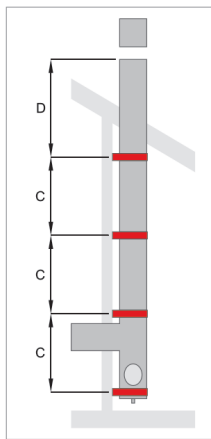


Sistema camino a vista sospeso

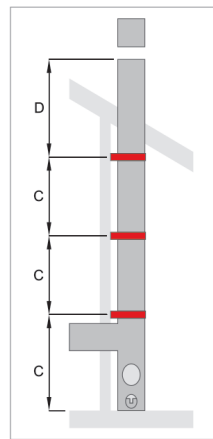

Sistema camino a vista appoggiato su di un basamento

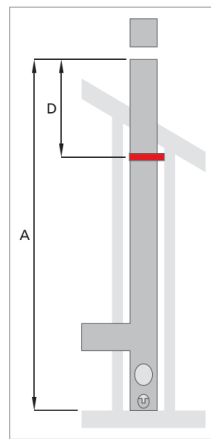

Sistema camino ritubato appoggiato su di un basamento

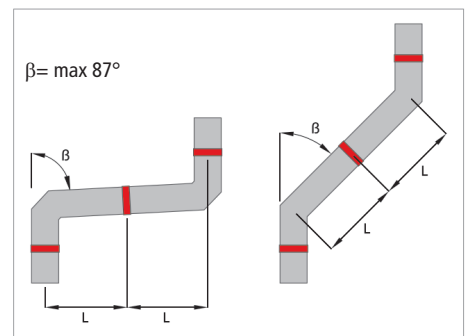

Sistema camino con spostamento

Voce di capitolato

Sistema camino realizzato con elementi componibili doppia parete a camera d'aria Metaloterm UE e finiture della G.B.D. Spa rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-P1-W-V2-L50 040-O25-T250-N1-W-V2-L50 040-O25 installato con guarnizione e T400-N1-D-V3-L50 040-G130 installato senza guarnizione. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore 0,4mm parete esterna inox AISI 304 di spessore 0,4 mm con finitura 2B antiriflesso per non costituire situazioni di disturbo alla visibilità se collocati in prossimità di vie di circolazione o finitura Colore Rame Martellato e Ramata. Bicchieratura calibrata con guarnizione di tenuta a triplo labbro certificata secondo UNI EN 14241-1 e giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Coibentazione mediante camera d'aria statica con spessore pari a 7.5 mm. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.